

NOTA N° 359195/ 2021

PARA: GERENCIA DE SANEAMIENTO

C/C:

DE: DPTO DISTRIBUCION – DPTO CLOACAS

ASUNTO: SOLICITUD DE FACTIBILIDAD

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2021

---

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para informar que es Factible el Servicio de Agua para **“MANZANA 487- Circunscripción 01, Sección 01 sobre Emilia Rodiño de Clark, Bomberos Voluntarios, Orkeke y Chacabuco – según plano adjunto”**. El punto de conexión existente se encuentra sobre calle Orkeke.

Con respecto al punto de conexión de cloaca se informa que no corresponde al radio servido por SPSE, el mismo corresponde a la Municipalidad.

Se adjunta interferencias de la zona a intervenir.

Sin más me despido de Ud. Atentamente.




Ing. DIEGO DITTMAR  
A/C Sub-Gerencia Técnica  
Gerencia Prov. Saneamiento



Téc. Diego G. Barria  
Departamento Distribución  
Saneamiento S.P.S.E.



Sandoval Roberto  
Jefe Dpto. Cloacas  
Gcia. Saneamiento  
S.P.S.E.

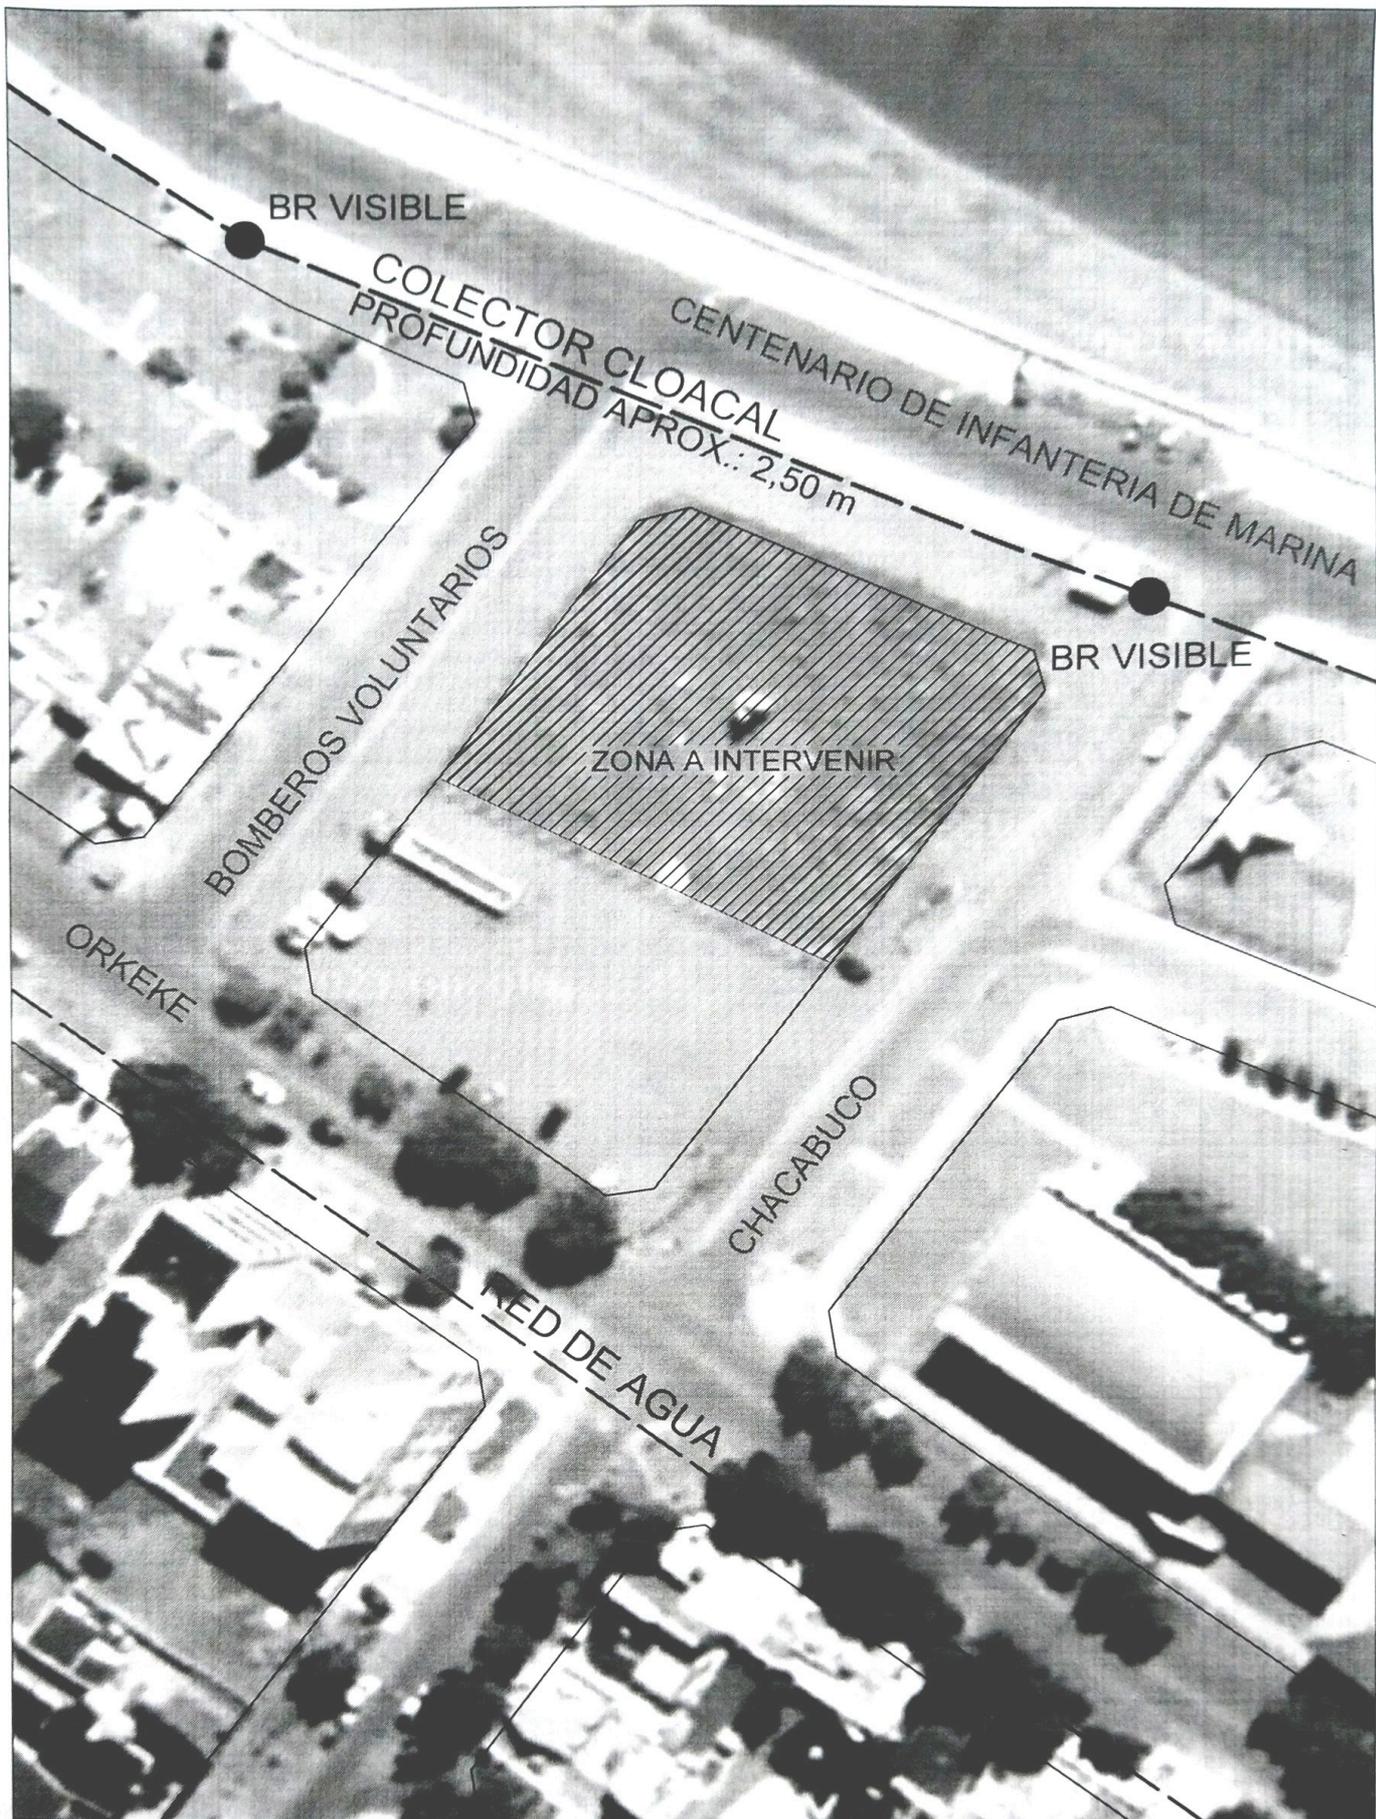




**REF: FACTIBILIDAD CLOACAL MANZANA 487**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO:**

Mediante la presente se informa que la **Mza 487** cuenta con **factibilidad cloacal** tanto sobre calle Chacabuco como sobre calle Orkeke .

Sobre calle Chacabuco tiene una tapada aproximada de 1.55 m a 2.15 m en toda su extensión (de esquina a esquina) mientras que sobre calle Orkeke debe ser verificada (no es encuentra en uso) de acuerdo al proyecto ejecutivo a presentar y estaría a -1.15 m en la esquina con calle Chacabuco.

Se adjunta croquis de la Mza 487.

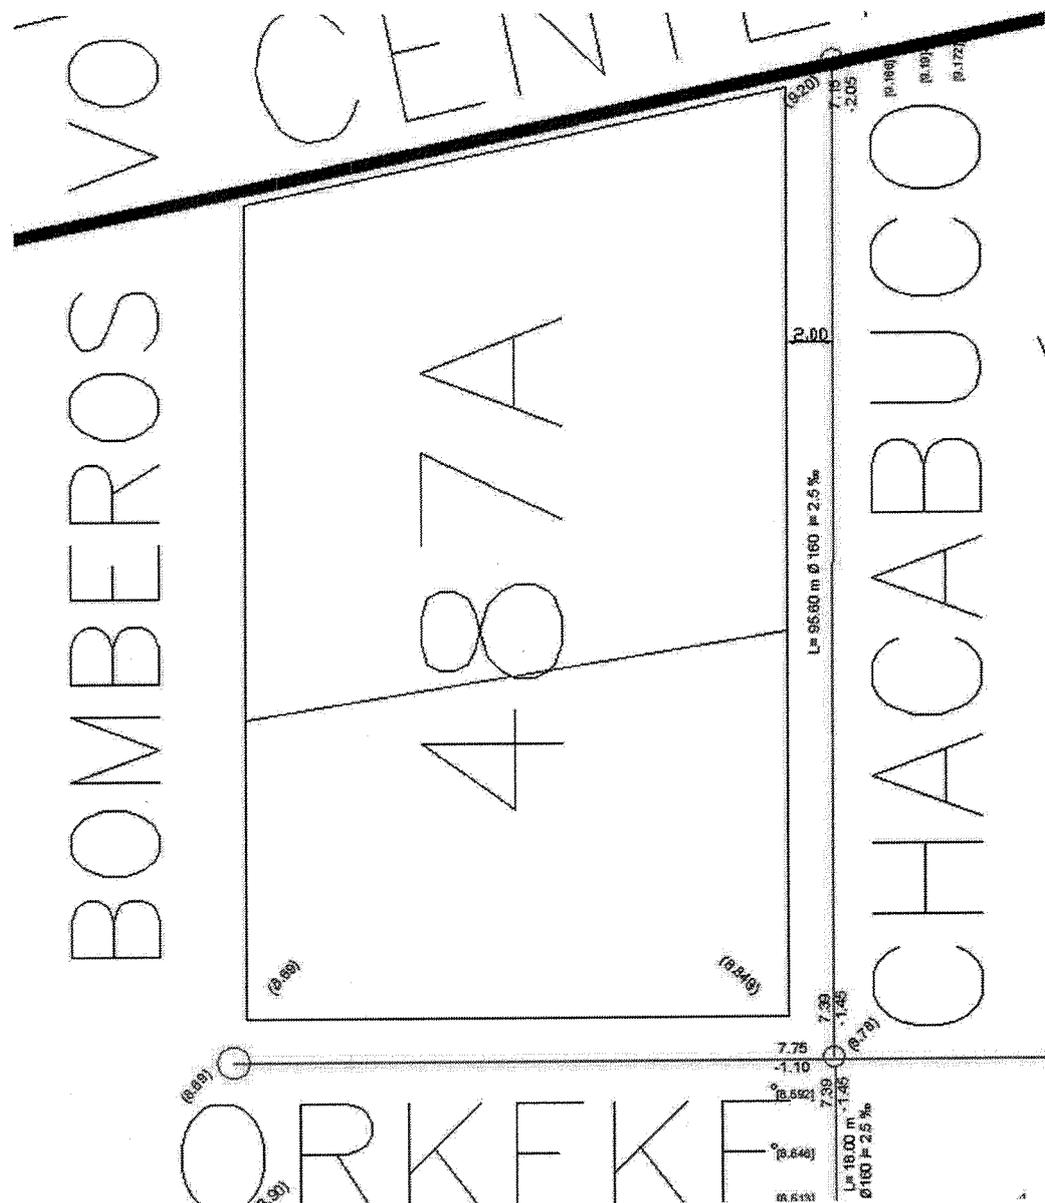



Provincia de Santa Cruz  
MUNICIPALIDAD RÍO GALLEGOS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS




Sirva la presente de atenta nota.

RAMON ELIAS HUMANO  
Maestro Mayor de Obras  
Mat. Prof. N° 643 M. MRG 963

**DIVISION DE REDES PLUVIOCLOCALES : 01/09/2021**

**NOTA N° /DOP/2021**

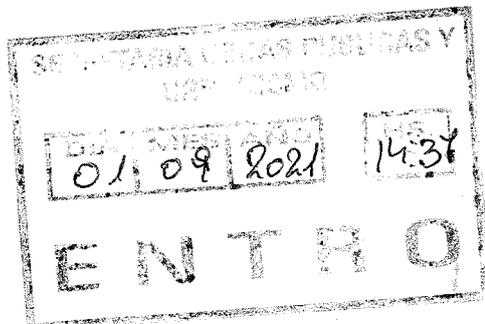



SERVICIOS PUBLICOS  
SOCIEDAD DEL ESTADO

“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia.- Memoria, Verdad y Justicia”.-

NOTA N° 359175..... / GPP / 2021

**PARA: INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

**DE: GERENCIA PROVINCIAL DE PLANIFICACION**

**ASUNTO: FACTIBILIDAD DE SERVICIO – TEATRO DE LA RIA**

**FECHA: 27/08/2021**

Por medio de la presente se elevan informes de factibilidades de servicio correspondientes a la solicitud en Nota 437/2021 del IDUV.

Con respecto a la factibilidad del servicio de energía eléctrica, se informa la posibilidad de servicio de la manzana 487, siendo el punto de conexión en calle Orekeke esquina Chacabuco.

Antes de iniciar las pertinentes obras, se deberá presentar diagrama unifilar y potencia necesaria del nuevo Teatro de la Ría para definir los trabajos a realizar para el suministro eléctrico. Se adjunta croquis del punto de conexión.



En cuanto a factibilidad de Cloacas y Agua, se adjunta Nota N° 359195/2021 realizada por la Gerencia de Saneamiento donde se informa lo solicitado.

Saluda a usted atentamente y con distinguida consideración.



Ing. María Florencia PRADA GOJAN  
A/C Gerencia Prov. de Planificación  
S.P.S.E.



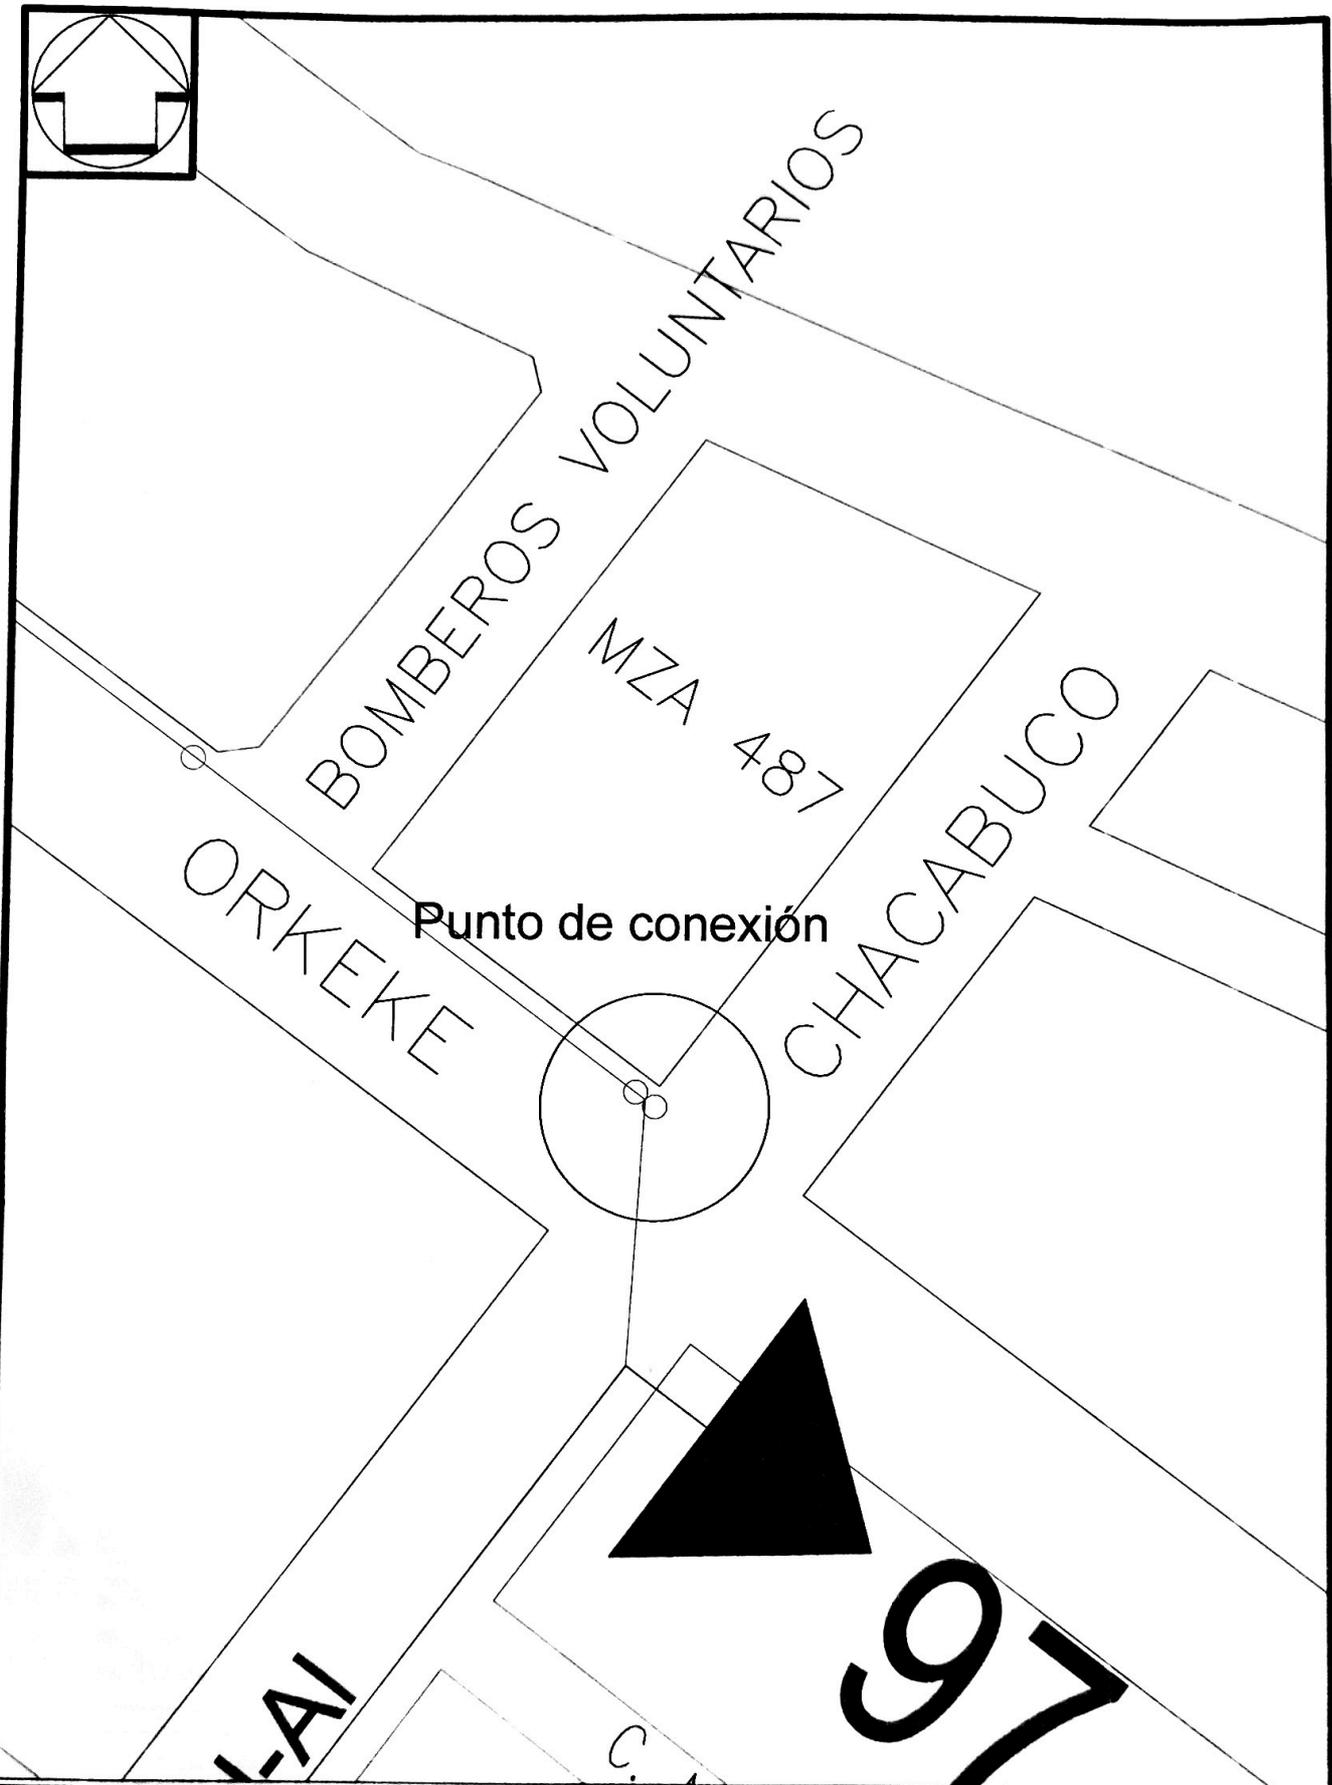

Punto de conexión



SERVICIOS PUBLICOS  
SOCIEDAD DEL ESTADO

ESPECIFICACIONES:

FACTIBILIDAD DE SERVICIO  
PUNTO DE CONEXION

SOLICITADO POR:

GERENCIA PROVINCIAL DE PLANIFICACION

PROYECTO:

DIBUJO:

ARIEL AUDISIO

FECHA:

27 - 08 - 2021

FORMATO  
A4

ESCALA  
S/E

PROYECTO  
-/2021



Unidad de Negocios Santa Cruz Sur

Río Gallegos, 27 de Agosto del 2021

URNG/ZH/acp/Prot. N° 82/21

Instituto De Desarrollo Urbano y Vivienda


Presente

Ref.: Solicitud de Pre-Factibilidad de Servicio GAS NATURAL.

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. Con relación al tema de referencia. En tal sentido destacamos que es factible el suministro de Gas Natural a la Manzana "487" de la localidad de Río Gallegos, siempre que se realicen las obras que resulten necesarias.

En tal sentido mediante la presentación de los formularios adjuntos, se solicitan las características del lugar para poder confeccionar el ante proyecto de extensión de red.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

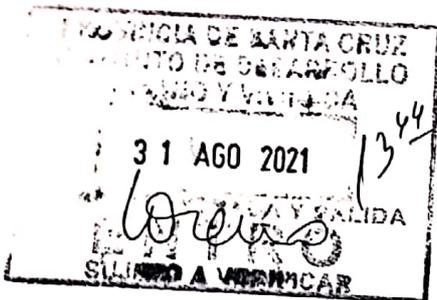

  
HUGO M. ZELAYA  
GERENTE  
U. N. SANTA CRUZ SUR  
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

---

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  
Pellegrini 241 – 9400 Río Gallegos - Pcia. Santa Cruz.  
Tel.: (02966) – 427499 - 420007