



PLANTA BAJA

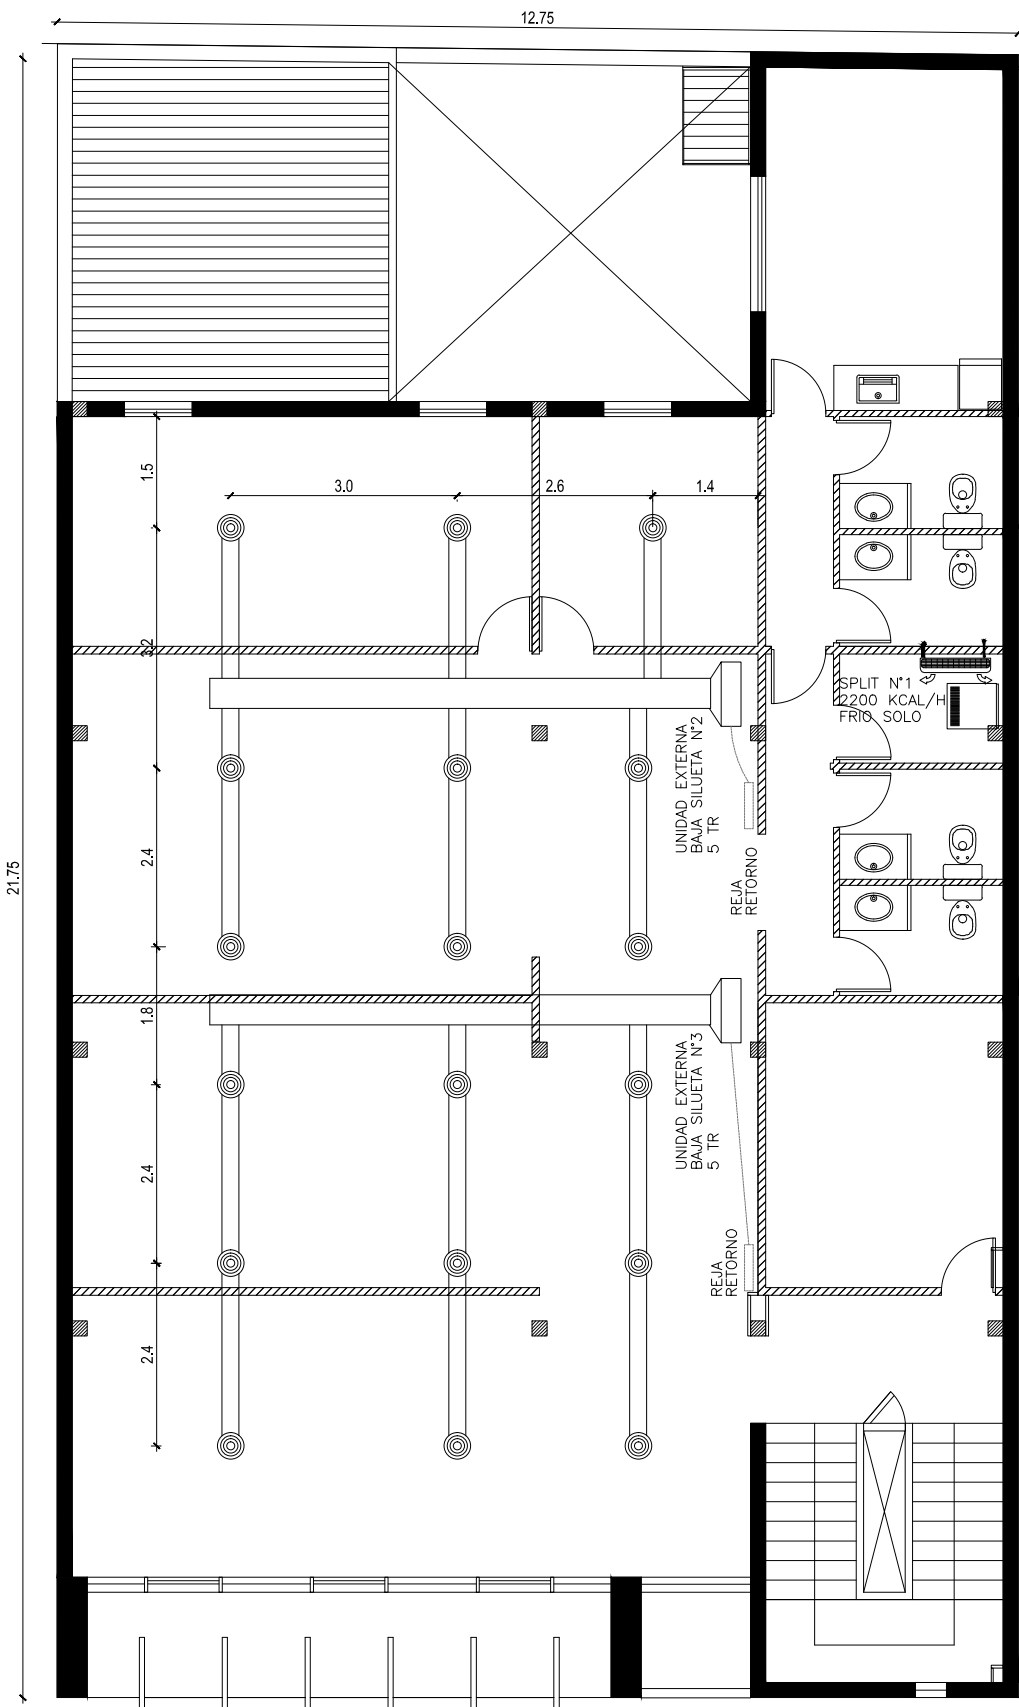

PLANTA ALTA - CLIMATIZACION

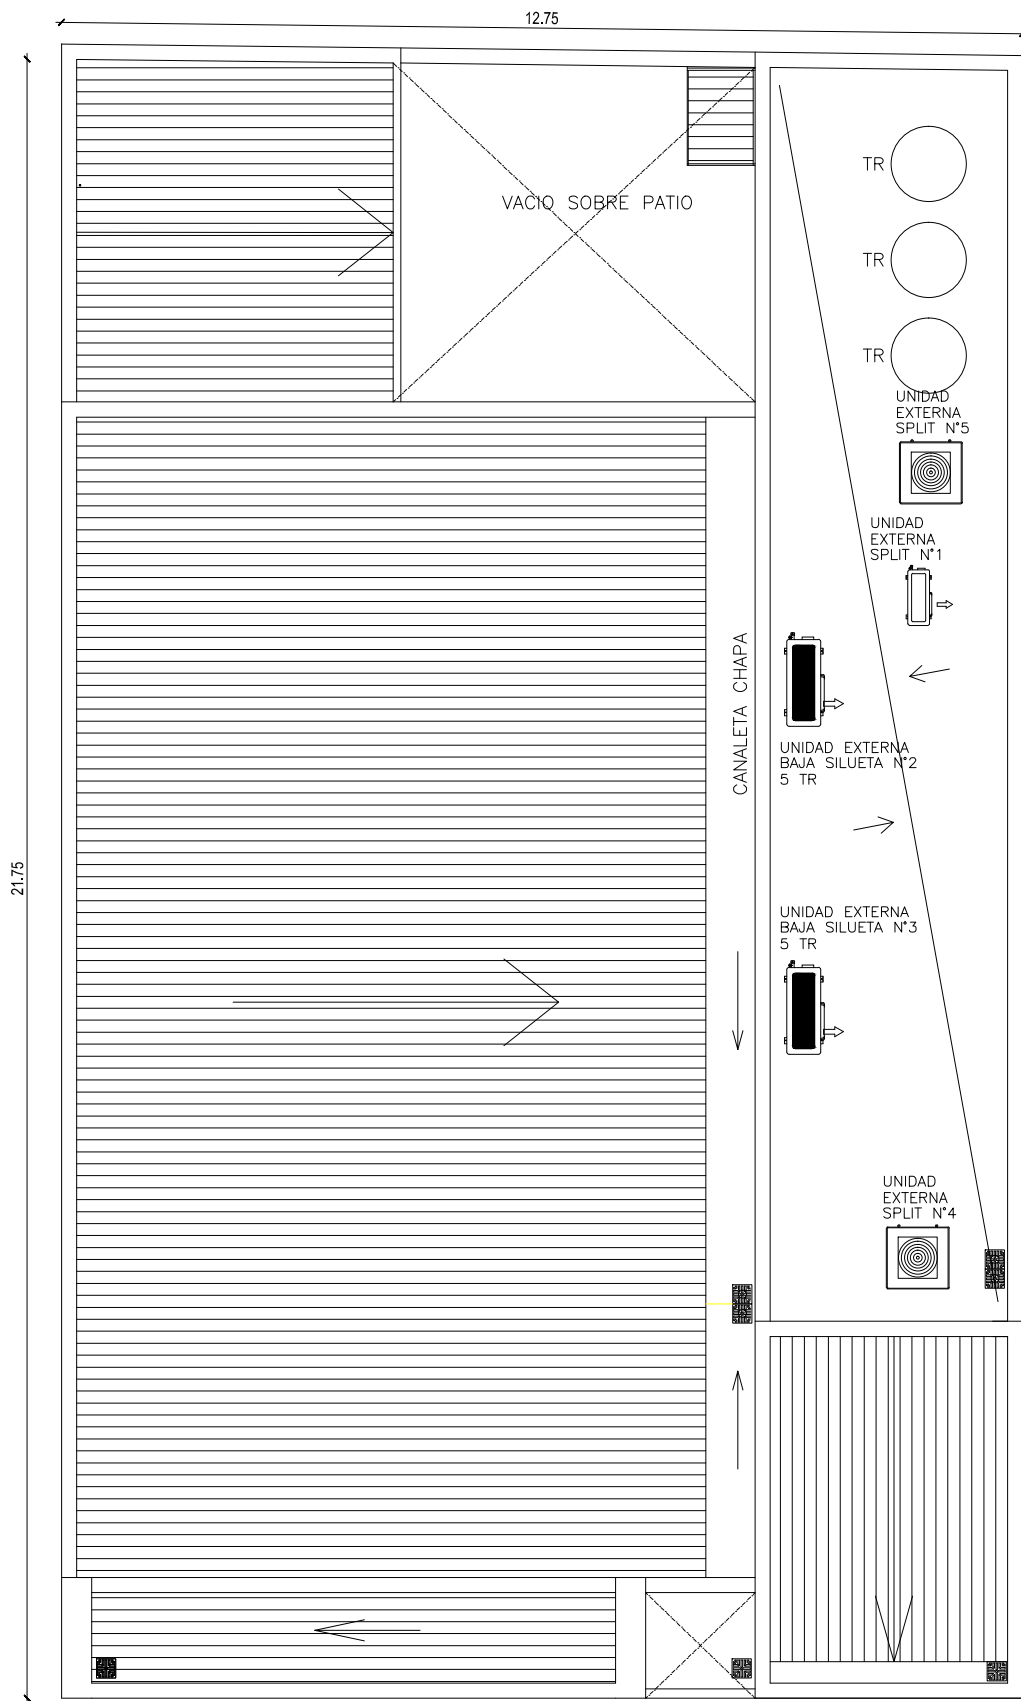

VISTA DE TECHOS

REFERENCIAS	
	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AA FRIO CALOR
	UNIDAD EXTERIOR AA FRIO CALOR 18000 KCAL/H
	UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR AA FRIO CALOR
	CAÑERÍA DE COBRE DE REFRIGERACIÓN + INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
	CAÑERÍA DE POLIPROPILENO Ø 13 mm PARA DESAGUE DE CONDENSADO
	BANDEJA PORTACABLES DE FONDO PERFORADO DE CH. GALVANIZADA Y CONDUCTOR TRIFILAR DE ALIMENTACIÓN
	DIFUSORES
	CONDUCTOS
	UNIDAD INTERNA BAJA SILUETA 5 TR
	UNIDAD EXTERNA BAJA SILUETA 5 TR
	REJA Y CONDUCTO RETORNO

ANSES				DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
OBRA: UDAI LAS HERAS				H.T. N°	
PLANO: INSTALACION—TERMOMECANICA				IT—01	
PROYECTO: AVR—MJN	DIBUJO: AVR—MJN	ARCHIVO: LASHERAS.UDAI.CUYO.05.07.2021.AMPLIACION	FECHA: 05.07.2021	OBRA:	ESCALA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION				00	1:100